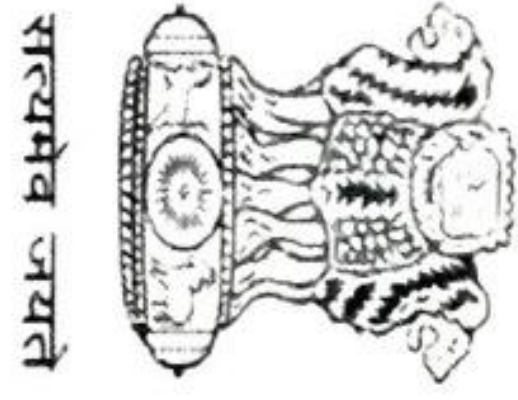




सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वायू पोवार नगर चौक, बंद्रे विल्डिंग कोल्हापूर-४९६०९२. ☎ (०२३९) २६५९५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccddphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

प्रति : जलअभियंता इंचलकरंजी नगरपरिषद, इंचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं R-6/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 24/06.05.2022, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 06.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	03.54 ppm

- ❖ Sample is not collected by laboratory.
 - ❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process.
- जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1337 दि 18/05/22

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, वाय. पी. पोवार नगर चौक, बंद्रे विल्डिंग कोल्हापूर-४९६०१२. ☎ (०२३१) २६५९५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582, Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
--	--	---

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

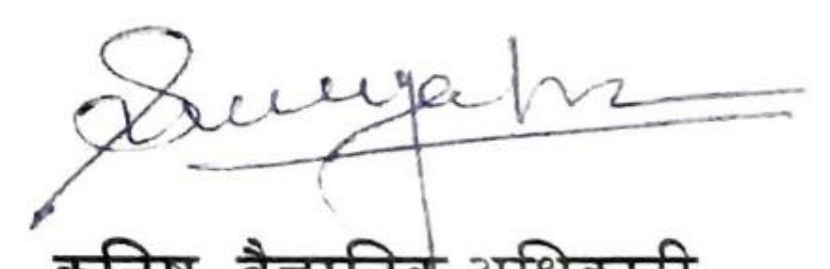
प्रयोगशाळा सं क्रं R-5/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 25/06.05.2022 ,नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 06.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा क्लोरीनयुक्त जल	05.31 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / १३३८ दि १८/०५/२२


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, वाय. पी. पोंडार नगर चौक, बंद्रे विल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
---	--	--

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

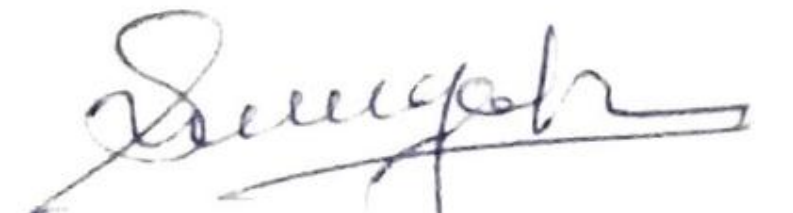
प्रयोगशाळा सं क्रं -, R-4/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 23/04.05.2022 , नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 04.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	7.09 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1335 दि 18/05/22


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, वाय पी पोवार नगर चौक, बंद्रे विल्डिंग कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
--	--	--

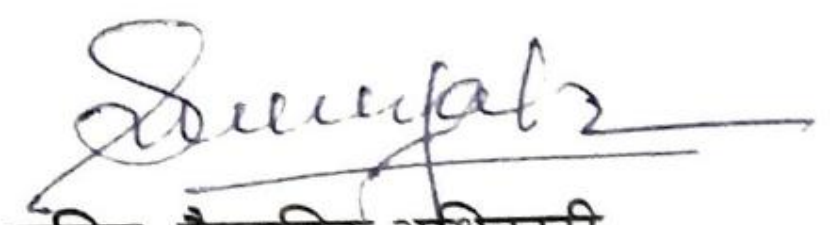
प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं R-3/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 22/04.05.2022 ,नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 04.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा क्लोरीनयुक्त जल	10.63 ppm

- ❖ Sample is not collected by laboratory.
- ❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1334 /दि 18/05/22


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, वाय. पी. पवार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582 Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
--	---	---

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

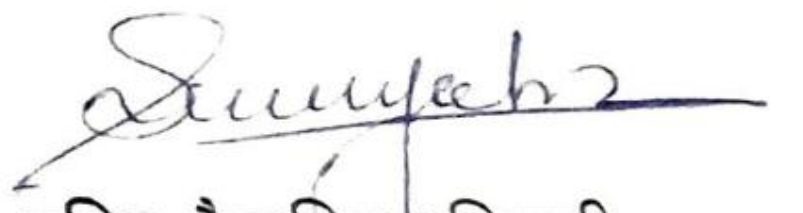
प्रयोगशाळा सं क्रं R-2/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 20/02.05.2022 , नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 02.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	75.20 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1333 दि 18/05/22


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur 330/2 बी, वाय.पी. पावार नगर चौक, बेंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582, Email : ccdphikop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
--	---	--

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

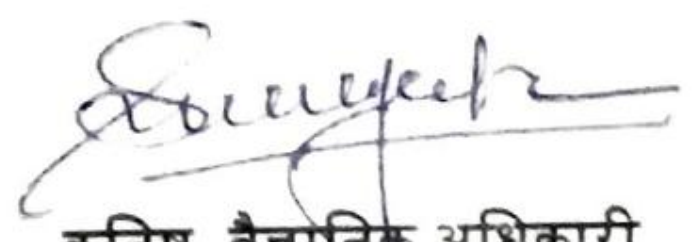
प्रयोगशाळा सं क्रं -R-1/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 21/02.05.2022 ,नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 02.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा क्लोरीनयुक्त जल	80.20 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1332 दि 18/05/2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय पी पोवार नगर चौक, बंद्रे विल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं R -10/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 28/11.05.2022 ,नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 11.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	3.54 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1341 /दि 18/05/22

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, वाय. पी. पोवार नगर चौक, बेंद्रे विल्डिंग कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582, Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
---	---	--

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

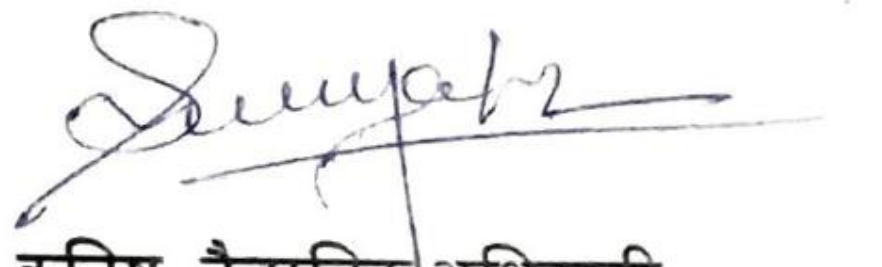
प्रयोगशाळा सं क्रं R -9/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 29/11.05.2022 ,नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 11.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा क्लोरीनयुक्त जल	4.96 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ/१३५० दि १८/०५/२२


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, वाय. पी. पौवार नगर चौक, बेंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
---	--	--

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

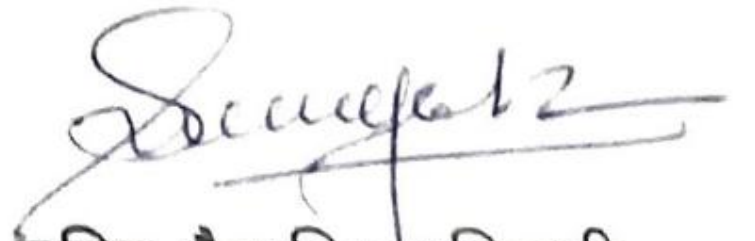
प्रयोगशाळा सं क्रं - R -8/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 26/09.05.2022 , नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 09.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा क्लोरीनयुक्त जल	08.50 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1339 दि 18/05/22


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, बाय. पी. पावार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४९६०९२. ☎ (०२३१) २६५९५८२ 330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582, Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
--	---	---

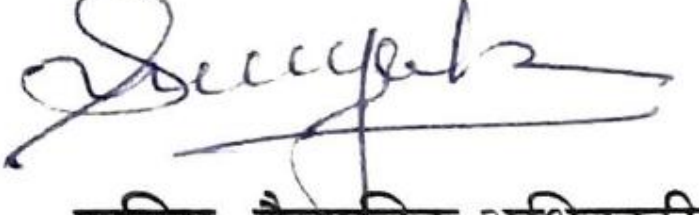
प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं R-7/05, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि 27/09.05.2022 ,नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 09.05.2022

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	07.79 ppm

- ❖ Sample is not collected by laboratory.
- ❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1338 दि 18/05/22


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, डाय पी पोवार नगर चौक, बेंद्रे विलिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	परीक्षणाचे निष्कर्ष			अभिप्राय पिण्यास
		प्रती 100 मि. ली. नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्म जंतूंची संख्या			
		कोलीफॉर्म	थर्मोटोलरंट कोलीफॉर्म	इ कोलाय	
३३.प्रयोगशाळा सं क्रं -३३२/१२२/ C-७३४, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. ०६.०४.२२,नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि ०६.०४.२२					

१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	१६ पेक्षा जास्त	९	९	अयोग्य
---	---------------------------	-----------------	---	---	--------

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / १७६ दि १२/४/२२

(Signature)

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय. पी. पोवार नगर चौक, बेंद्रे विल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	परीक्षणाचे निष्कर्ष			अभिप्राय पिण्यास
		प्रती 100 मि. ली. नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्म जंतूंची संख्या			
		कोलीफॉर्मस	थर्मोटोलरंट कोलीफॉर्मस	इ कोलाय	
३२.प्रयोगशाळा सं क्रं -३२/१२०-१२१/ C-७३२-७३३, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. ०६.०४.२२, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि ०६.०४.२२					

१	काळा ओढा अशुद्ध जल	१६ पेक्षा जास्त	१६ पेक्षा जास्त	१६ पेक्षा जास्त	अयोग्य
२.	काळा ओढा क्लोरीन युक्त अर्धशुद्ध जल	१६ पेक्षा जास्त	१६ पेक्षा जास्त	१६ पेक्षा जास्त	अयोग्य

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / ९७५ दि १२/५/२२

[Signature]

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वा. प. नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५९५८२

330/2 B, Y P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582.

Email : ccdphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

Report on Analysis of Water for Drinking purposes

No. DPHL KR/W-222/04/ IIII /2022

Date: 26 /04 /2022

Sample Of: Raw water (पंचगंगा)		SAMPLE DATA	
Container details : Plastic Bottle		Source address: जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद इचलकरंजी	
Collected on : 18/04/2022		Letter details : 0014Date 18/04/2022	
Sender details: : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद इचलकरंजी.		Received at lab on : 18/04/2022	Testing completed on : 26/04/2022
Std. Referance- Amendment no.1 June 2015 DRINKING WATER - SPECIFICATION			

TEST DATA						
Sr. No	Parameter	Result	Unit	As per IS 10500:2012		Method
				Acceptable Limit	Permissible Limit	
Oganoleptic and Physical Parameter						
1	Physical appearance	Hazy	--	--	--	-- APHA Ed.22 nd (2012)
2	Odour	Agreeable	--	Agreeable	Agreeable	
3	pH	6.8	--	6.5 - 8.5	No Relaxation	
4	Turbidity	5.5	NTU	1.0	5.0	
5	Total Dissolved Solid	120.0	mg/litre	500.0	2000.0	
General parameter concerning substances undesirable in excessive amount						
6	Chloride (as Cl)	35.61	mg/litre	250.0	1000.0	APHA Ed.22 nd (2012)
7	Fluoride (as F)	0.032	mg/litre	1.00	1.50	
8	Iron (as Fe)	0.088	mg/litre	1.0	No Relaxation	
9	Nitrate (as NO ₃)	0.39	mg/litre	45.0	No Relaxation	
10	Total Alkalinity (as CaCO ₃)	79.56	mg/litre	200.0	600.0	
11	Total Hardness (as CaCO ₃)	83.6	mg/litre	200.0	600.0	
END OF TEST RESULT						

OPINIONS and REMARKS

- ❖ The sample is not collected by laboratory
- ❖ Analysis results pertain only to 'as received' sample and without prejudice to its source/process.
- ❖ The sample having Turbidity parameter more than Permissible Limit. Hence can not be used for drinking purposes.
- ❖ विश्लेषण घटक आधारावर रासायनिक दृष्ट्या सदर नमुना पिण्यास अयोग्य आहे.

----- END OF OPINIONS and REMARKS -----

Sunil
Junior Scientific Officer
Dist. Public Health Laboratory
Kolhapur-416 010.



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय. पी. पोवार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



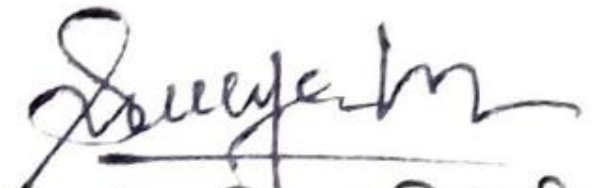
पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

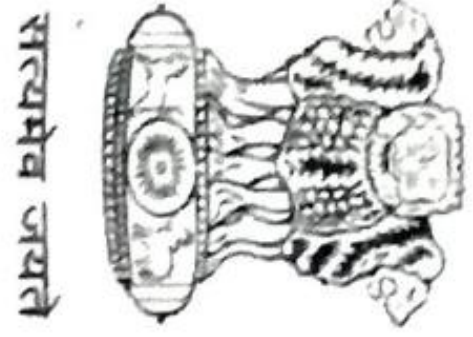
प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. ०११/१८.०४.२२, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि १८.०४.२२

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	21.27 ppm

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1101 / दि 24-04-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, बाय. पी. पोगार नगर चौक, बेंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४९६०९२. ☎ (०२३१) २६५९५८२
330/2 B, Y. P. Pogar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582, Email : ccddphikop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

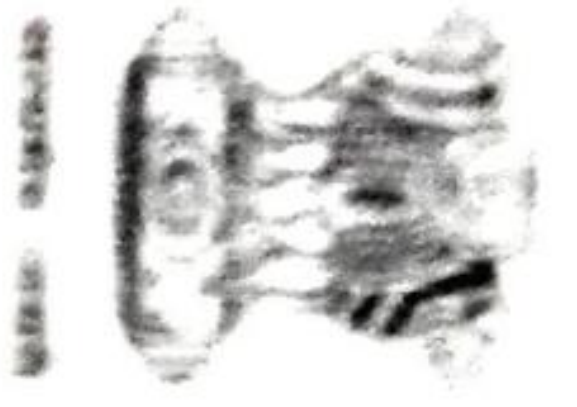
१७९.प्रयोगशाळा सं क्रं -८०९/C-९२४, पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि२९.०४.२२, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि २९.०४.२२

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	127.8 ppm

- ❖ Sample is not collected by laboratory.
- ❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process .

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1261 दि ०९-०५-२०२२

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



Junior Scientific Officer
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur
 330/2 B V P. Power Nagar, Chavak (Bandra Bldg, Kolhapur-416 012)
 (0231) 2661582 Email: codprhkol@ymail.com



प्राणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्राणी जलअभियाना इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं. - R-20/06		प्राणिकाच्या सं. व दि. 003972 06 22.	नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि. 22.06.22
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण	
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	9.24 ppm	

- ❖ Sample is not collected by laboratory
- ❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

आ. सं. प्रा. अ. अभिया. प्रशा. को. अ. अ. / 1885 दि. 04-07-2022


 कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
 जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वास भा. पावर नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४९६०१२. ☎ (०२३१) २६५९५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-19/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0038/22.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 22.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा अर्धशुद्ध क्लोरीनयुक्त जल पाणी	7.10 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1884 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय. पी. पवार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-21/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0041/28.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 28.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	21.67 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1886 दि ०५-०७-२०२२


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर

 सत्यमेव जयते	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी Junior Scientific Officer जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर District Public Health Laboratory, Kolhapur ३३०/२ बी, वाय. पी. पावार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२ 330/2 B, Y P Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012. ☎ (0231) 2651582 Email : ccdphlkop@gmail.com	 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
---	--	---

पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपालिका, इचलकरंजी

अ. क्र.	प्रयोगशाळा सं क्रं -R-18/06	पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0037/17.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 17.06.22
	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	7.10 ppm

- ❖ Sample is not collected by laboratory.
- ❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1883 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

330/2 बी, नाय. पी. पवार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५९५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012
☎ (0231) 2651582, Email : ccdphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

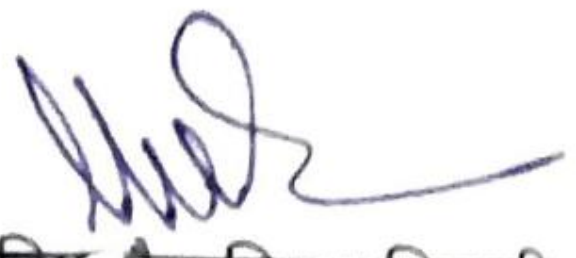
प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-17/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0036/17.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 17.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा अर्धशुद्ध क्लोरीनयुक्त जल पाणी	12.083 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1882 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय पी पोवार नगर चौक, बंद्रे विल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y P Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



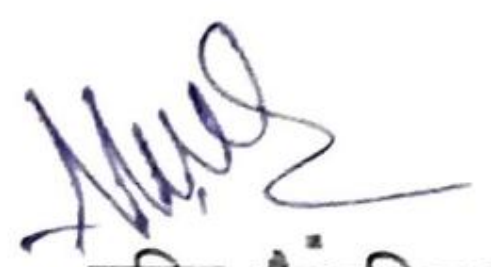
प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-15/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0034/13.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 13.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा अर्धशुद्ध क्लोरीनयुक्त जल पाणी	55.087 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1881 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय पी पौवार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-16/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0035/ 13.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 13.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	26.65 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / १८८० दि ०५-०७-२०२२


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय. पी. पोवार नगर चौक, बेंद्रे बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582, Email : ccdphlkop@gmail.com



पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

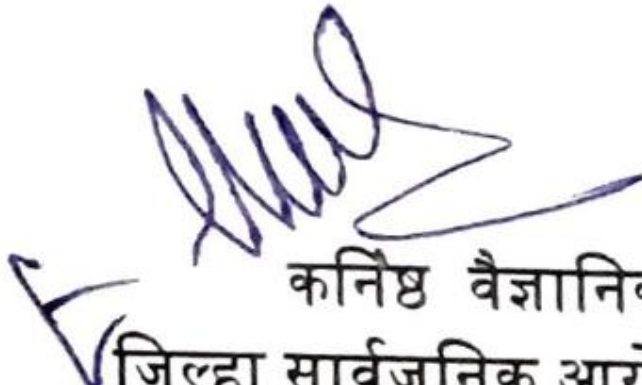
प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-13/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0033/10.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 10.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा अर्धशुद्ध क्लोरीनयुक्त जल पाणी	172.369 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1879 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय पी पोवार नगर चौक, बंद्रे बिल्डिंग कोल्हापूर-४९६०९२. ☎ (०२३१) २६५९५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-14/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0032/10.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 10.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	67.526 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1878 दि 04-07-22


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, चव, पाठविनाच्या बंद बिल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२ ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012
☎ (0231) 2651582 Email: ccdphikop@gmail.com



पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-11/05 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0031/24.05.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 24.05.22

अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा अर्धशुद्ध क्लोरीनयुक्त जल पाणी	44.425 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1877 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, वाय. पी. पवार नगर चौक, बेंद्रे विल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y P Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582. Email : ccdphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

पाणी नमुने अणुजीवीय तपासणी अहवाल

प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-12/05 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0030/24.05.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 24.05.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	STP प्रक्रिया केलेले पाणी	10.662ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1876 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर



सत्यमेव जयते

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
Junior Scientific Officer

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, कोल्हापूर
District Public Health Laboratory, Kolhapur

३३०/२ बी, बाय पी. पवार नगर चौक, बंद्रे विल्डिंग, कोल्हापूर-४१६०१२. ☎ (०२३१) २६५१५८२
330/2 B, Y. P. Powar Nagar Chowk, Bendre Bldg., Kolhapur-416 012.
☎ (0231) 2651582, Email : ccdphlkop@gmail.com



सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महाराष्ट्र शासन

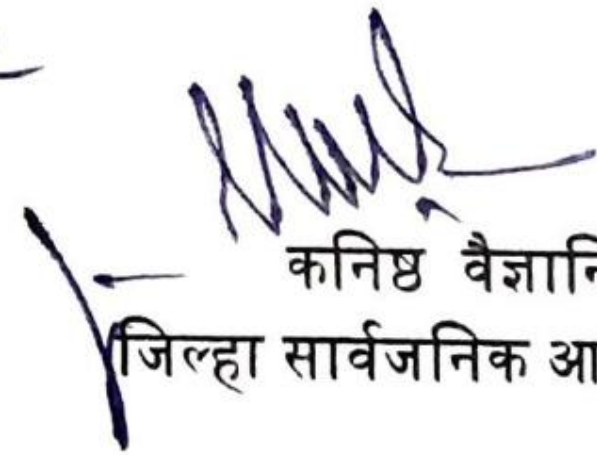
प्रति : जलअभियंता इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी

प्रयोगशाळा सं क्रं -R-22/06 पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रं व दि. 0040/28.06.22, नमुना प्रयोगशाळेत पोहोचल्याचा व परीक्षण दि 28.06.22		
अ. क्र.	नमुन्याचे वर्णन	Residual Chlorine चे प्रमाण
१	काळा ओढा अर्धशुद्ध क्लोरीनयुक्त जल पाणी	11.017 ppm

❖ Sample is not collected by laboratory.

❖ It is presume that representative sample send for analysis and results pertain only to 'as received' and without prejudice to its source/process

जा. क्रं कवैअ/जिसाआप्रशाको/अअ / 1887 दि 04-07-2022


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा कोल्हापूर